

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr	NAZWA POM.	POW. UŻYTKOWA (m ²)
1/1	korytarz	148,37
1/2	pom. techn. c.o.	9,00
1/3	szatnia damska	19,27
1/4	łazienka	11,12
1/5	łazienka	11,11
1/6	szatnia męska	7,61
1/7	dispozyc. ubrań	6,16
1/8	pom. magazynowe	64,20
1/9	przechow. NN	33,40
1/10	magazyn	64,20
1/11	archiwum szpitalne	165,50
1/12	wentylatornia	37,39
1/13	wentylatornia	191,00
Powierzchnia użytkowa		738,33

Uwaga:
szachty murowane stanowią odrębną strefę p.poż
zastosować drzwiczki rewizyjne do szachtów EIS120
w piwnicy 200x200
na parterze 300x300

LEGENDA:

- Przewody ze stacji dializ do likwidacji
- istniejące przewody kanalizacji deszczowej
- istniejące przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- istniejące przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce
- projektowane przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- projektowane przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce
- istniejąca instalacja wodna
- projektowana instalacja wodna
- projektowana instalacja hydrantowa

BMP

PROJEKT

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

UL. RUCKIEGO 36

20-736 LUBLIN

NIP: 7123069151 REGON: 361232647

INWESTOR

SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

NIP: 9222292491 Regon: 006050134

SEKCJA

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA OBIEKTU

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego

publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana

Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie

Oddziału Pediatrii.

Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

dz. nr 84/8 ; obręb Miasto Zamość

id. dz. 066401_1.0001.AR.22.84/8

SANITARIAN

MGR INŻ.

ŁUKASZ WITKOWICZ

upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012

SPRAWDZAJĄCY

SANITARNEJ

MGR INŻ.

KAROLINA PAWEŁCZUK

upr.bud. LUB/0106/PWOS/2021

TYTUŁ

RZUT PIWNIC instalacja wod-kan i hydrantowa

styczeń 2023


1:100

S-1

DATA

SKALA / FORMAT

NR RYS

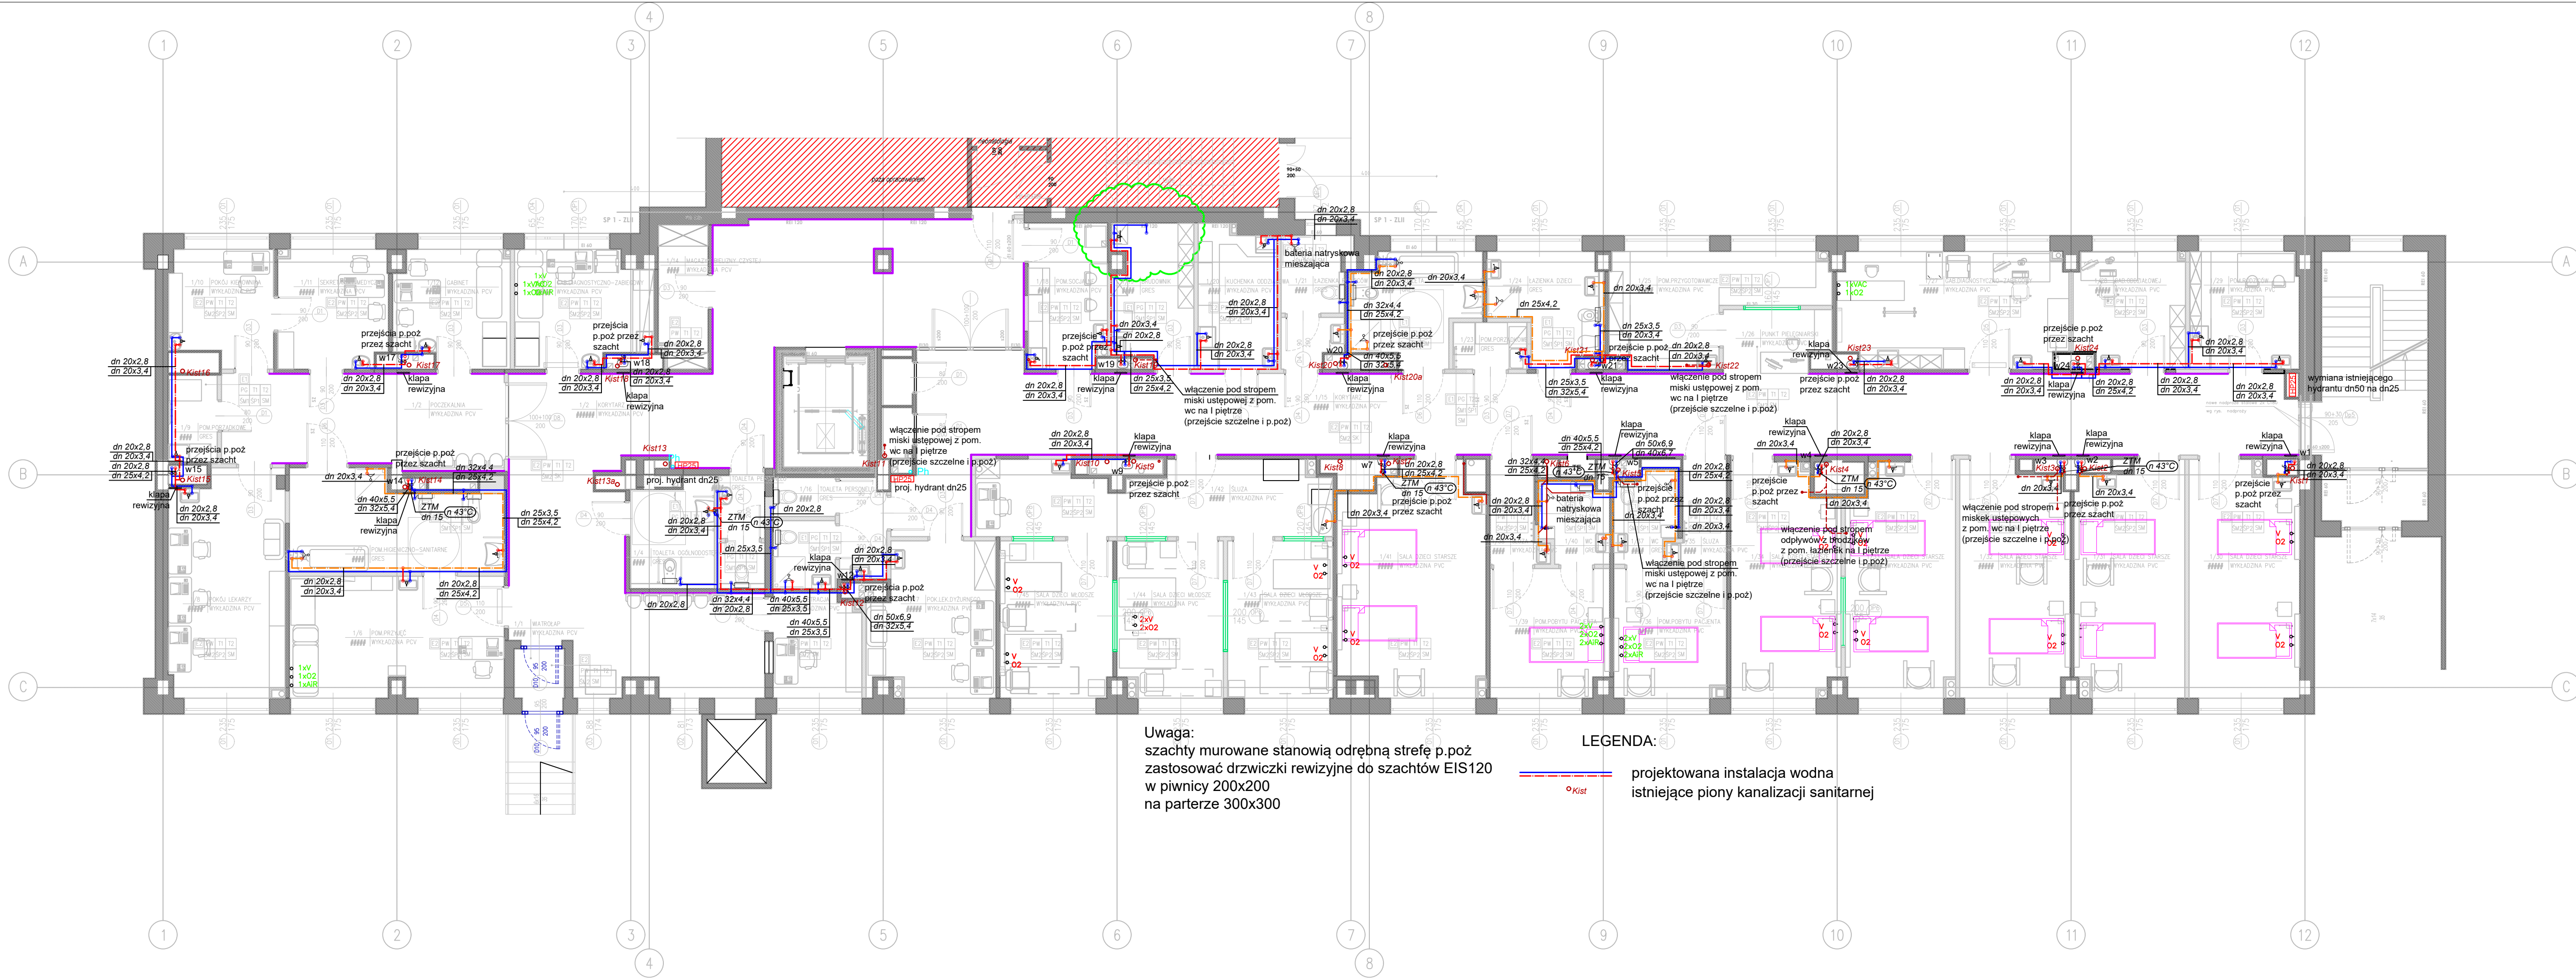

Uwaga:
szachty murowane stanowią odrębną strefę p.poż
zastosować drzwiarki rewizyjne do szachtów EIS120
w piwnicy 200x200
na parterze 300x300

LEGENDA:

— projektowana instalacja wodna
— istniejące piony kanalizacji sanitarnej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
PARTER		
Nr	NAZWA POM.	Pow. Użytkowa
1/1	Wielozabieg	2.40
1/2	Korytarz	102.73
1/3	Recepcja	7.23
1/4	Łazienka ogólnodostępna	7.03
1/5	Łazienka personelu	3.97
1/6	Pomieszczenie przyjęć	20.54
1/7	Pom. higieniczno-sanitarne	15.40
1/8	Pokoje lekarskie	20.52
1/9	Pom. poczekalowe	3.38
1/10	Pokoje kierownika	9.14
1/11	Sekretariat medyczny	10.36
1/12	Gabinet lekarski	10.36
1/13	Główny diagnostyczno-zabiegowy	12.10
1/14	Magazyn leków chemicznych	5.03
1/15	Korytarz	86.37
1/16	Łazienka personelu	8.24
1/17	Pokoje lekarzy dyżurnych	14.55
1/18	Pokoje pielęgniarskie	8.06
1/19	Łazienka	8.04
1/20	Kuchnia oddziałowa	8.75
1/21	Kuchnia oddziałowa	8.75
1/22	Kuchnia oddziałowa	8.75
1/23	Pom. poczekalowe	2.75
1/24	Kuchnia oddziałowa	8.75
1/25	Pom. przygotowania	14.88
1/26	Pom. przygotowania	14.88
1/27	Główny diagnostyczno-zabiegowy	20.58
1/28	Główny diagnostyczno-zabiegowy	10.11
1/29	Pom. oddziałowe	10.16
1/30	Sala 1 oddziału starszego	20.48
1/31	Sala 2 oddziału starszego	20.13
1/32	Sala 3 oddziału starszego	20.02
1/33	Sala 4 oddziału starszego	20.10
1/34	Sala 5 oddziału starszego	19.27
1/35	Kuchnia farmaceutyczna	3.97
1/36	Pom. podłogi pacjentów	11.03
1/37	Pom. higieniczno-sanitarne	4.13
1/38	Kuchnia farmaceutyczna	3.70
1/39	Pom. podłogi pacjentów	12.03
1/40	Pom. higieniczno-sanitarne	4.02
1/41	Sala 6 oddziału starszego	20.05
1/42	Kuchnia	21.08
1/43	Sala 1 oddziału starszego	13.10
1/44	Sala 2 oddziału starszego	13.11
1/45	Sala 3 oddziału starszego	14.00
Powierzchnia użytkowa:		692.88

BMP

PROJEKT

MGR INŻ. ARCH.
BARTŁOJEW PAWEŁCZUK
UL. RUCKIEGO 36
20-736 LUBLIN
NIP: 7123069151 REGON: 361232647

INWENTOR

SPIS DZIAŁÓW

BRANŻA

NAZWA OBIEKTU

SANITARNIA

SPRAWDZAJĄCY
SANITARNEJ

SPS W im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
NIP: 922222491 Regon: 006050134

PROJEKT TECHNICZNY

SANITARNIA

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
Stacji Działu na parterze bloku "C" Samodzielnego
publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie
Oddziału Pediatrii.

Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, obręb Miasto Zamość
id. dz. 066401_1.0001.AR.22.84/8

MGR INŻ.
ŁUKASZ WITKOWICZ
upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012

MGR INŻ.
KAROLINA PAWEŁCZUK
upr.bud. LUB/0106/PWOS/2021

TYTUŁ

styczeń 2023



1:100

S-2


DATA

SKALA / FORMAT


NR RYS

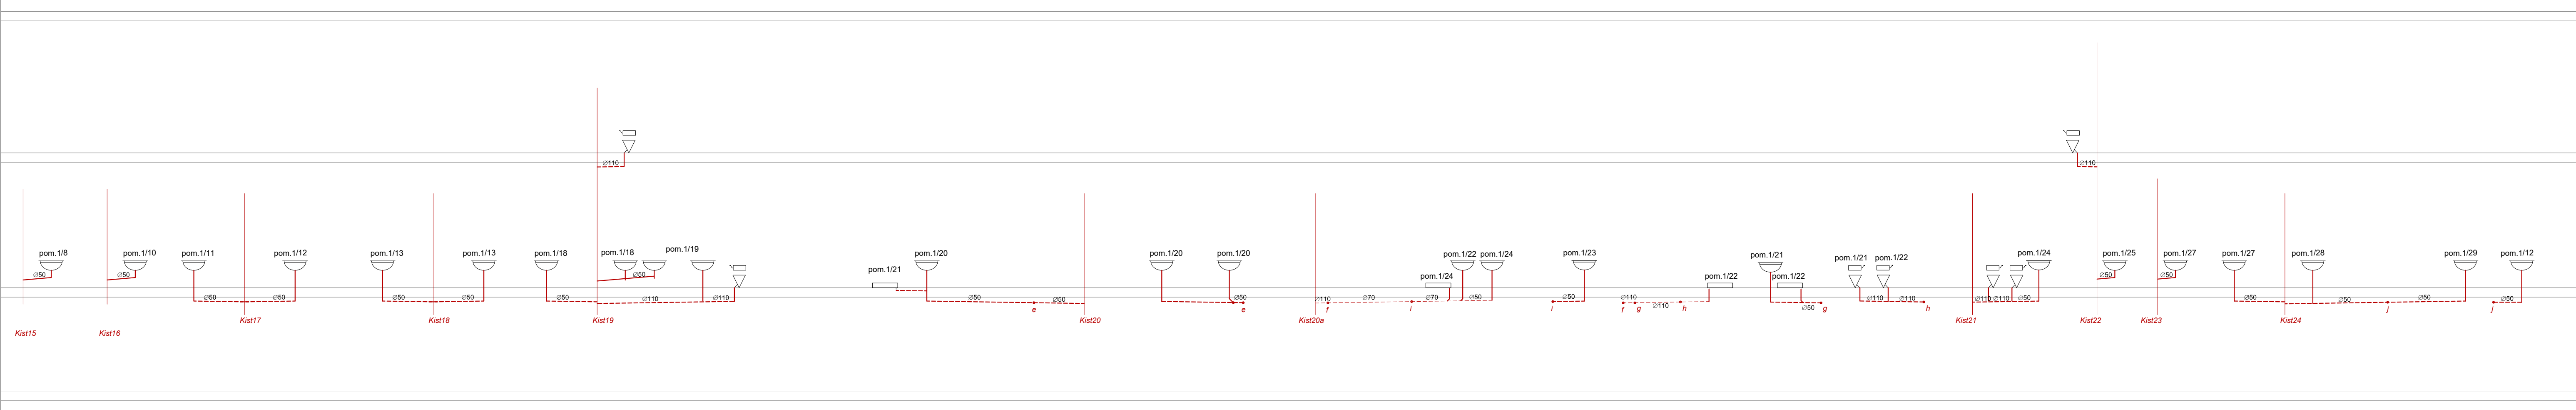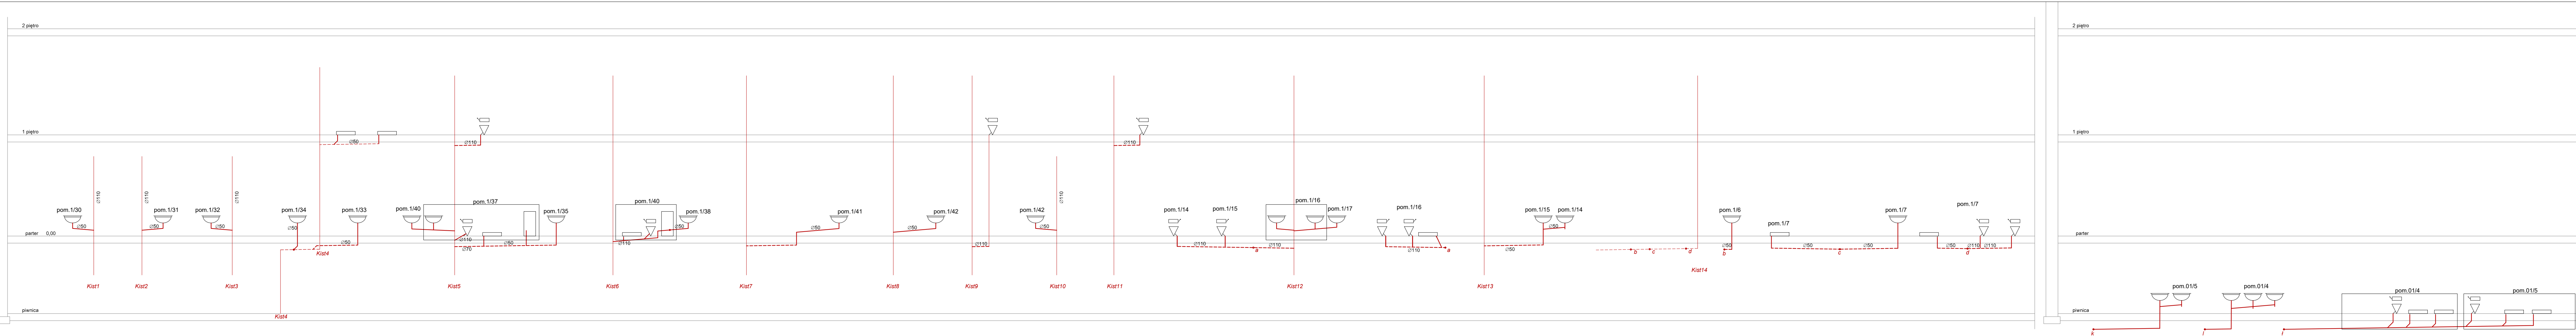

<div><div><div></div><div>BMP</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>MGR INŻ. ARCH.</div><div>BARTŁÓMIEJ PAWEŁCZUK</div><div>UL. RUCKIEGO 36</div><div>20-736 LUBLIN</div><div>NIP: 7123069151 REGON: 361232647</div></div></div>	
INWESTOR	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
BRANŻA	Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
BRANŻA	NIP: 9222292491 Regon: 006050134
BRANŻA	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	SANITARNA
OPIS	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Diżu na parterze bloku "C" Samodzielnego publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie Oddziału Pediatrii.
OPIS	Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość dz. nr 84/8 - obręb Miasta Zamość ksi. gr. 064/01.1.0001 AR 22.84/8
OPIS	MGR INŻ. ŁUKASZ WITKOWICZ upr.bud. LUB.0277/PW.05/2012
OPIS	MGR INŻ. KAROLINA PAWEŁCZUK upr.bud. LUB.016/PW.05/2021
OPIS	Tytuł
OPIS	PROFIL - instalacja kanalizacji
OPIS	styczeń 2023
OPIS	1:100
OPIS	S-3
OPIS	DATA
OPIS	SKALA / FORMAT
OPIS	NR RYS

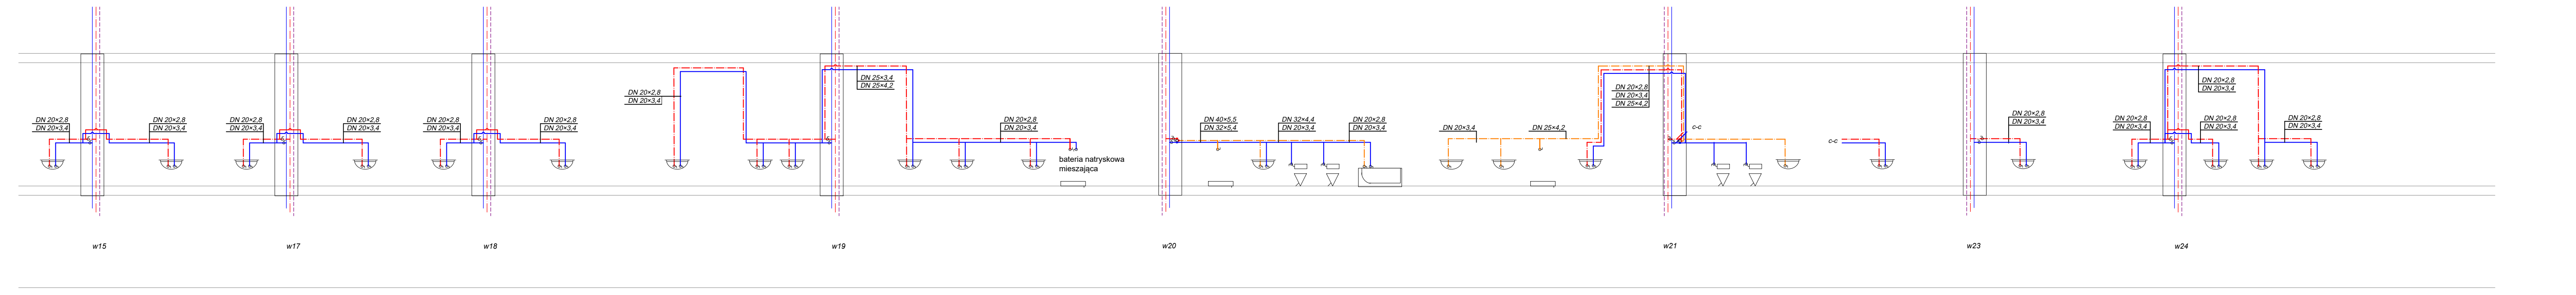

	BMP PROJEKT			MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK UL. RUKIEGÓ 36 20-736 LUBLIN NIP: 7123069151 REGON: 361232647
	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość NIP: 9222292491 Regon: 0046051034			
INWESTOR				
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA	SANITARNĄ			
NAWA OBIĘTU	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Działalności na parterze bloku nr "C" Samodzielnej Publicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mającej na celu utworzenie Oddziału Pediatrii.			
SANITARNA	MGR INŻ. ŁUKASZ WITKOWICZ upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012			
RESPONSALNOŚĆ SANITARNEJ	MGR INŻ. KAROLINA PAWEŁCZUK upr.bud. LUB/0106/PWOS/2021			
TYTUŁ	PROFIL - instalacja kanalizacji			
	stycznia 2023	1:100	S-3	
	DATA	SKALA / FORMAT	NR RYS	

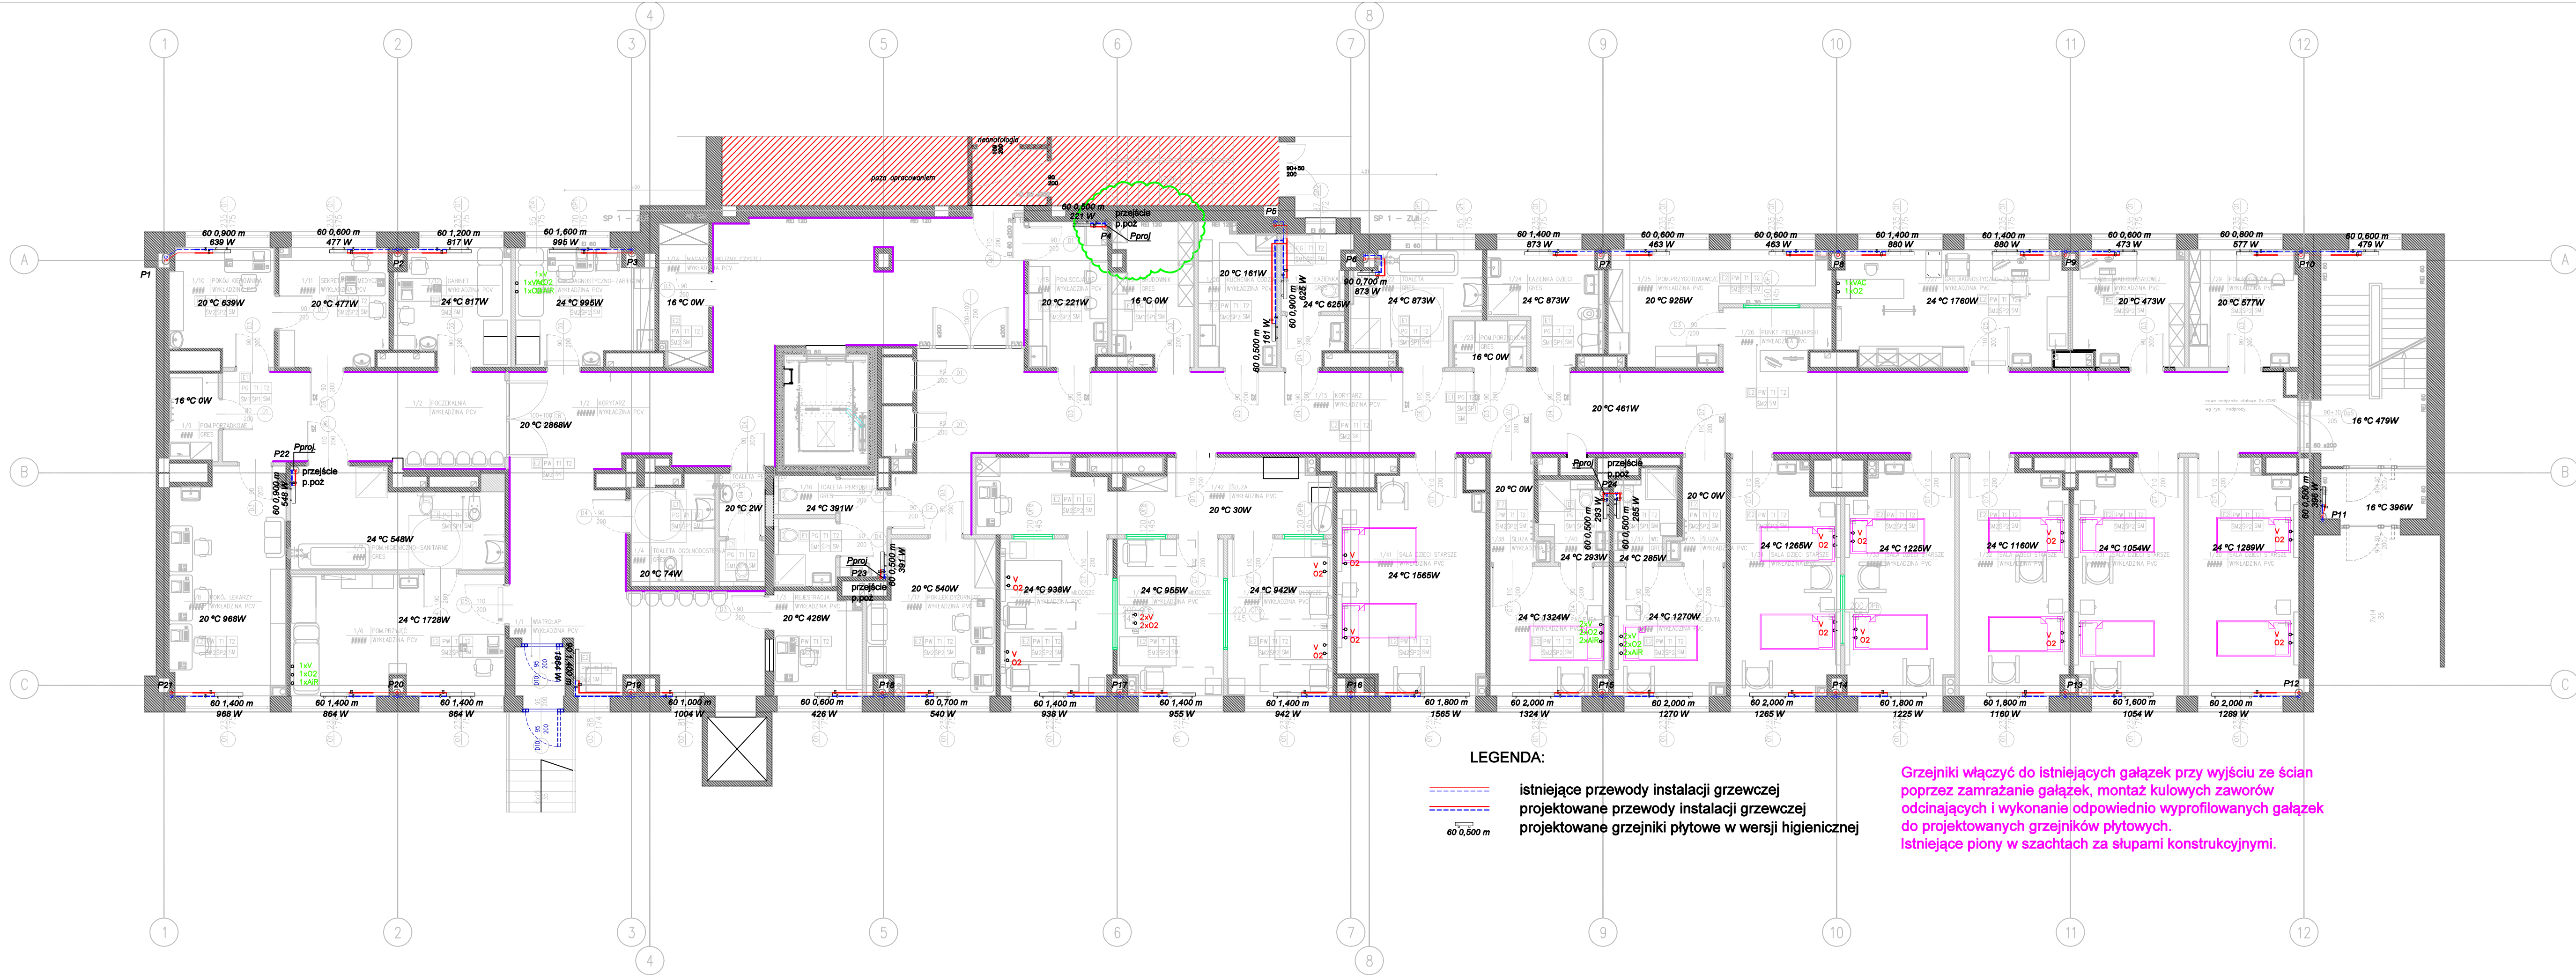

LEGENDA:

- istniejące przewody instalacji grzewczej
- projektowane przewody instalacji grzewczej
- projektowane grzejniki płytowe w wersji higienicznej

Grzejniki włączyć do istniejących gałęzi przy wyjściu ze ścian poprzez zamrażanie gałęzi, montaż kulowych zaworów odcinających i wykonanie odpowiednio wyprofilowanych gałęzi do projektowanych grzejników płytowych. Istniejące piony w szachtach za słupami konstrukcyjnymi.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr	NAZWA POM.	POW. UŻYTKOWA [m²]
1/1	watrolap	3,40
1/2	korytarz	102,73
1/3	rejestracja	7,23
1/4	toaleta ogólnodostępna	7,03
1/5	toaleta personelu	3,97
1/6	pomieszczenie przyjeżdżających	20,54
1/7	pom. higienizacji-sterilizacji	15,40
1/8	pościel wlezy	20,52
1/9	pom. porządkowe	3,38
1/10	pościel wlezy	0,14
1/11	watrolap medyczny	10,36
1/12	gab. internist	10,36
1/13	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	12,10
1/14	magazyn bielizny czystej	6,83
1/15	korytarz	66,37
1/16	toaleta personelu	0,24
1/17	pościel wlezy dyktando	14,95
1/18	pościel wlezy	0,08
1/19	toaleta	0,84
1/20	toaleta oddzielna	0,75
1/21	toaleta oddzielna	0,12
1/22	toaleta ogólnodostępna	0,90
1/23	pom. porządkowe	3,75
1/24	toaleta oddel	0,37
1/25	pom. porządkowe	14,98
1/26	pościel wlezy	4,83
1/27	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	20,38
1/28	gab. oddel	10,11
1/29	pom. oddel	10,18
1/30	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/31	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/32	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/33	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/34	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/35	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/36	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/37	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/38	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/39	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/40	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/41	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/42	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/43	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/44	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/45	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/46	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/47	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/48	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/49	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/50	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/51	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/52	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/53	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/54	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/55	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/56	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/57	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/58	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/59	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/60	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/61	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/62	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/63	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/64	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/65	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/66	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/67	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/68	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/69	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/70	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/71	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/72	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/73	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/74	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/75	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/76	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/77	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/78	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/79	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/80	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/81	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/82	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/83	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/84	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/85	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/86	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/87	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/88	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/89	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/90	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/91	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/92	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/93	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/94	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/95	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/96	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/97	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/98	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/99	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18
1/100	gab. diagnostyczno-sterilizacyjny	10,18

BMP

PROJEKT

MGR INŻ. ARCH.
BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. RUCKIEGO 36
20-736 LUBLIN
NIP: 712306915 REGON: 361232647

SPISW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
NIP: 9222292491 Regon: 006050134

PROJEKT TECHNICZNY

SANITARNA

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie Oddziału Dializ na parterze bloku "C" Zamość
dz. nr 84/8 ; obręb Miasto Zamość
Id. dz. 066401-1-0001-AR-22-84/8

MGR INŻ.
ŁUKASZ WITKOWICZ
upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012

MGR INŻ.
KAROLINA PAWEŁCZUK
upr.bud. LUB/0106/PWOS/2021



TYTUŁ

RZUT PARTERU instalacja c.o.


styczeń 2023

1:100

S-6

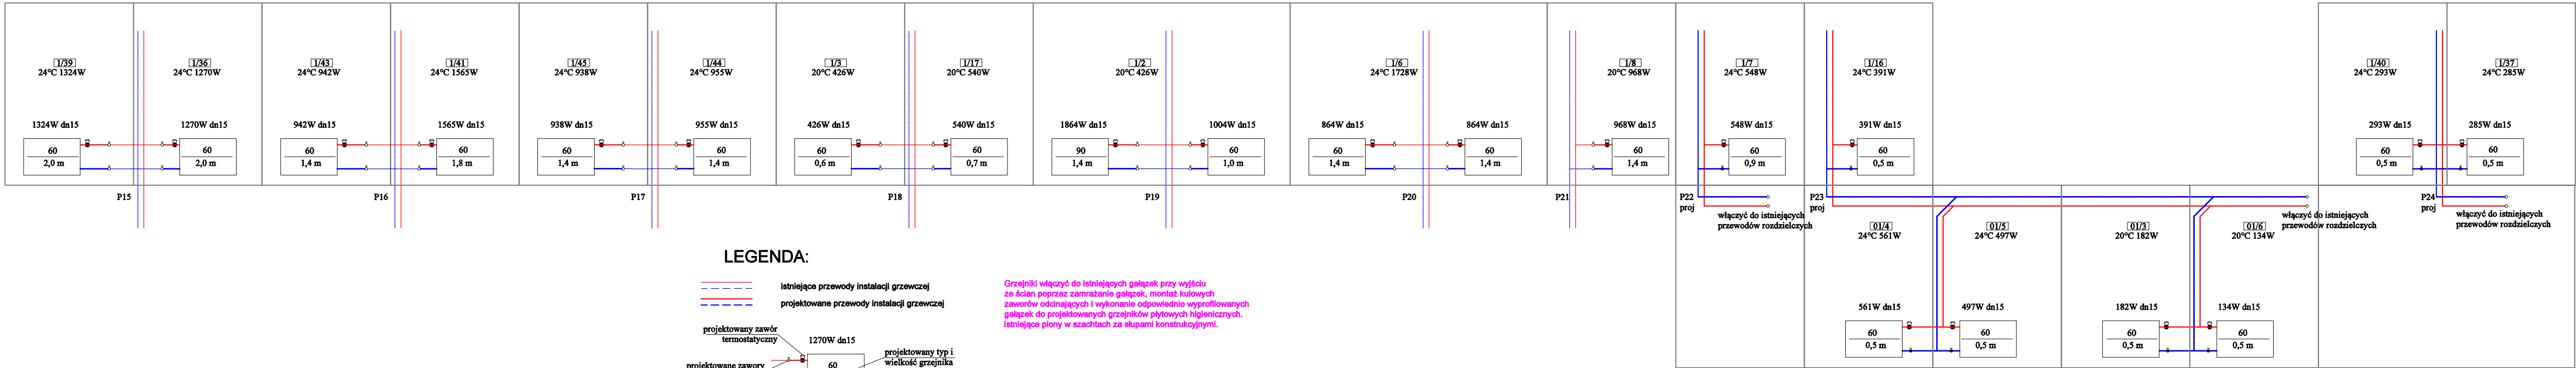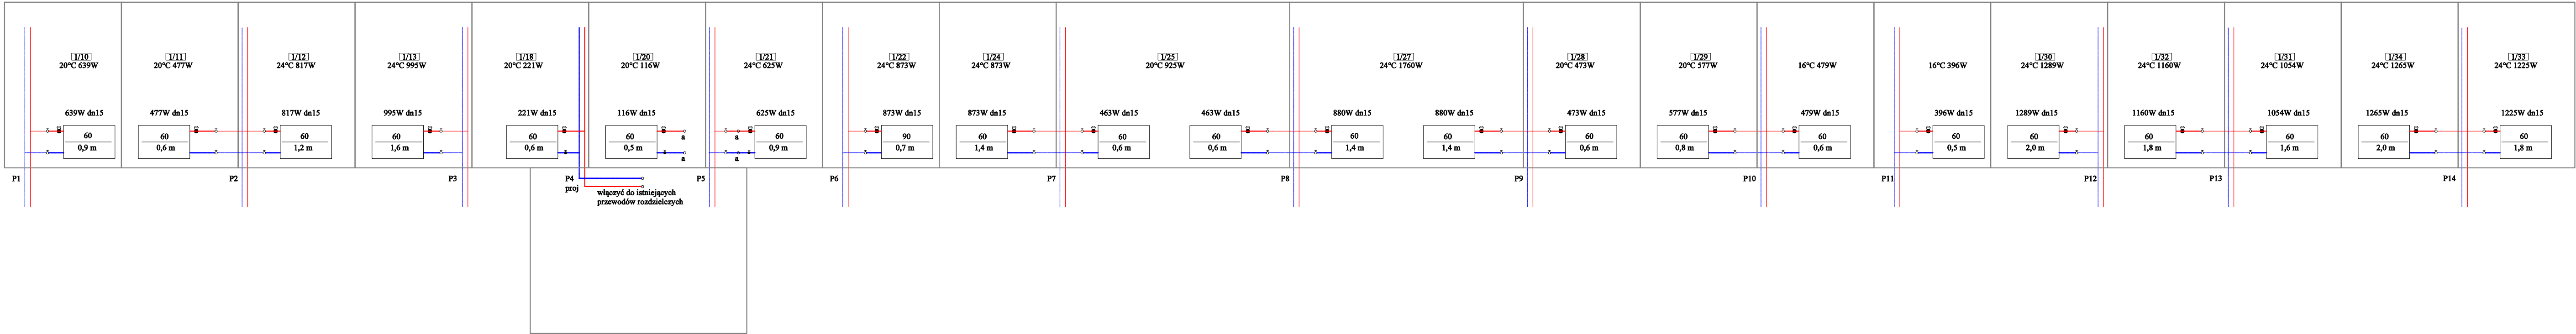


LEGENDA:

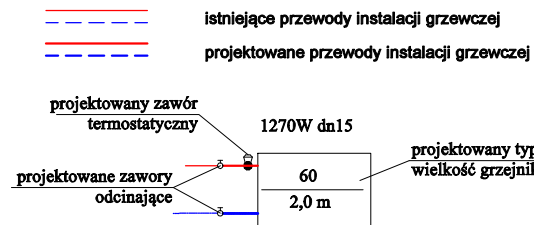

Grzejniki włączyć do istniejących gałęzi przy wyjściu ze ścian poprzez zamrażanie gałęzi, montaż kulowych zaworów odcinających i wykonanie odpowiednio wyprofilowanych gałęzi do projektowanych grzejników płytowych higienicznych. Istniejące piony w szachtach za skupami konstrukcyjnymi.

		MGR INZ. ARCH. BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK UL. RUCKIEGO 36 20-736 LUBLIN NIP: 712306915 REGON: 361232647	
SPS w im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość NIP: 9222292491 Regon: 006050134			
PROJEKT TECHNICZNY			
SANITARNIA			
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Działu na parterze bloku "C" Samodzielnego publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie Oddziału			
Aleje Jana Pawła II 22-400 Zamość dz. nr 84/8 ; obręb Miasto Zamość id. dz. 066401-1-0001-AR-22-84/8			
MGR INZ. ŁUKASZ WITKOWICZ upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012		MGR INZ. KAROLINA PAWEŁCZUK upr.bud. LUB/0106/PWBS/2021	
TYTUŁ ROZWINIĘCIE instalacja c.o.			
styczeń 2023		S-7	
DATA		SKALA / FORMAT NR RYS	

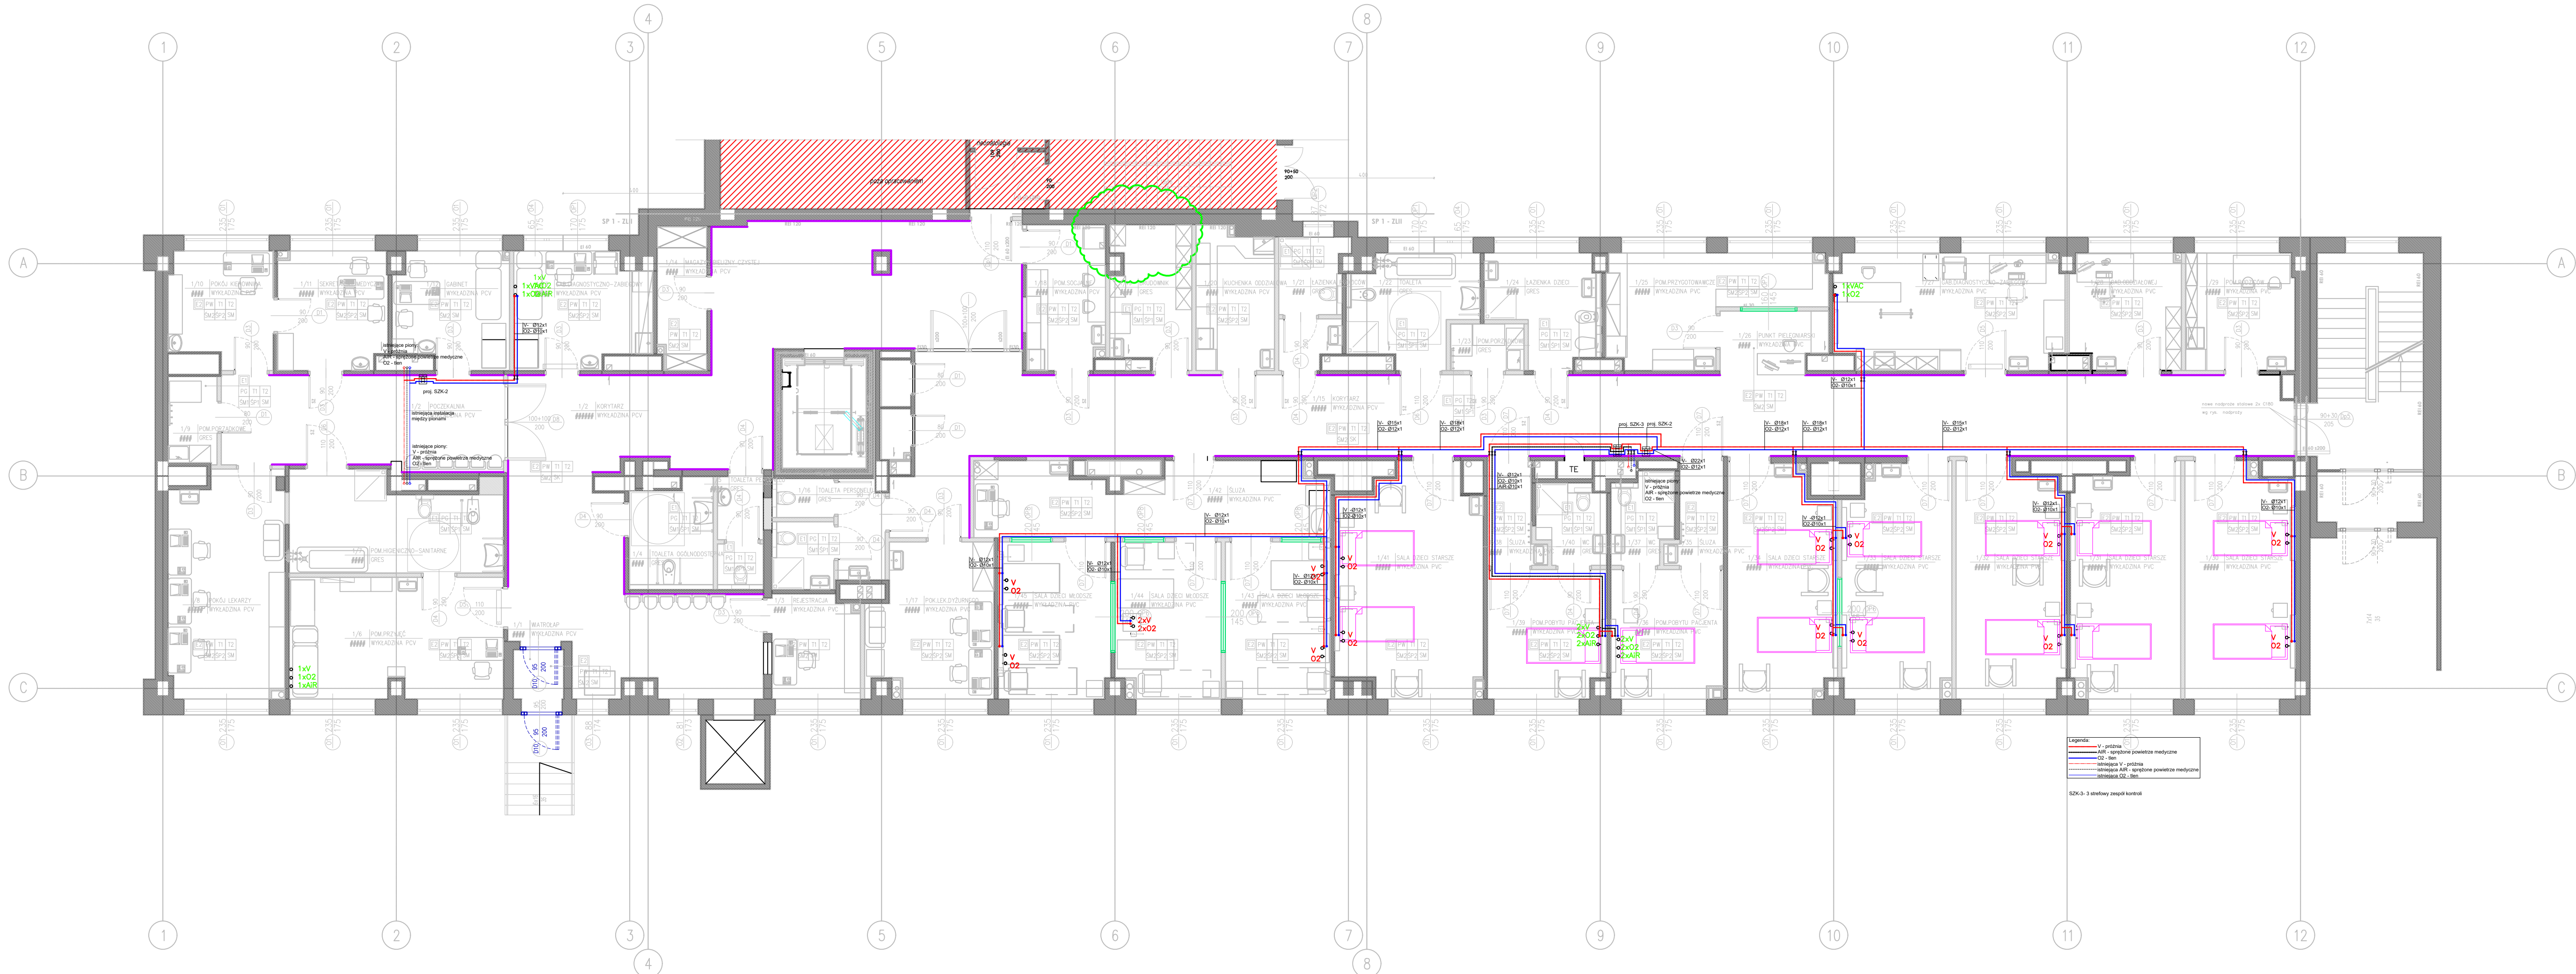

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
PARTER		
No	NAZWA POM.	Pow. UŻYTKOWA [m ²]
1/1	wstępnop.	2.40
1/2	korytarz	102.73
1/3	rejestracja	7.23
1/4	biuroleżnik ogólnodostępny	7.03
1/5	biuroleżnik personelu	3.07
1/6	pomieszczenie przyjęć	20.54
1/7	pom. higieniczno-sanitarne	15.40
1/8	pożyczkownia	3.38
1/9	pożyczkownia	20.52
1/10	pożyczkownia	5.14
1/11	rehabilitacja medyczna	10.36
1/12	gabinet lekarski	10.36
1/13	gab. diagnostyczno-terapię	12.10
1/14	magazyn leków czystych	5.63
1/15	korytarz	96.37
1/16	biuroleżnik	9.24
1/17	pożyczkownia dydaktyczna	14.55
1/18	pożyczkownia	9.08
1/19	biuroleżnik	8.78
1/20	biuroleżnik	8.78
1/21	biuroleżnik	8.78
1/22	biuroleżnik	8.78
1/23	biuroleżnik	8.78
1/24	biuroleżnik	8.78
1/25	biuroleżnik	8.78
1/26	biuroleżnik	8.78
1/27	biuroleżnik	8.78
1/28	biuroleżnik	8.78
1/29	biuroleżnik	8.78
1/30	biuroleżnik	8.78
1/31	biuroleżnik	8.78
1/32	biuroleżnik	8.78
1/33	biuroleżnik	8.78
1/34	biuroleżnik	8.78
1/35	biuroleżnik	8.78
1/36	biuroleżnik	8.78
1/37	biuroleżnik	8.78
1/38	biuroleżnik	8.78
1/39	biuroleżnik	8.78
1/40	biuroleżnik	8.78
1/41	biuroleżnik	8.78
1/42	biuroleżnik	8.78
1/43	biuroleżnik	8.78
1/44	biuroleżnik	8.78
1/45	biuroleżnik	8.78
Przebieżnica użytkowa		602.88

BMP

PROJEKT

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

UL. RUCKIEGO 36

20-736 LUBLIN

NIP: 7123069151

REGON: 361232647

INWESTOR

SPWS im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

NIP: 9222292491 Regon: 006050134

SPRACOWNIA

PROJEKT TECHNICZNY

OPIS

SANITARNA

OPIS

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego

publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana

Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie

Oddziału Dializ.

OPIS

Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

dz. nr 84/8 - obręb Miasto Zamość

id. dz. 066401_1.0001.AR.22.84/8

OPIS

MGR INŻ.

ŁUKASZ WITKOWICZ

upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012

OPIS

MGR INŻ.

KAROLINA PAWEŁCZUK

upr.bud. LUB/0106/PWOS/2021

TYTUŁ

RZUT PARTERU instalacja gazów technicznych

styczeń 2023

1:100

S-8

DATA


SKALA / FORMAT

NR RYS

A

B

C

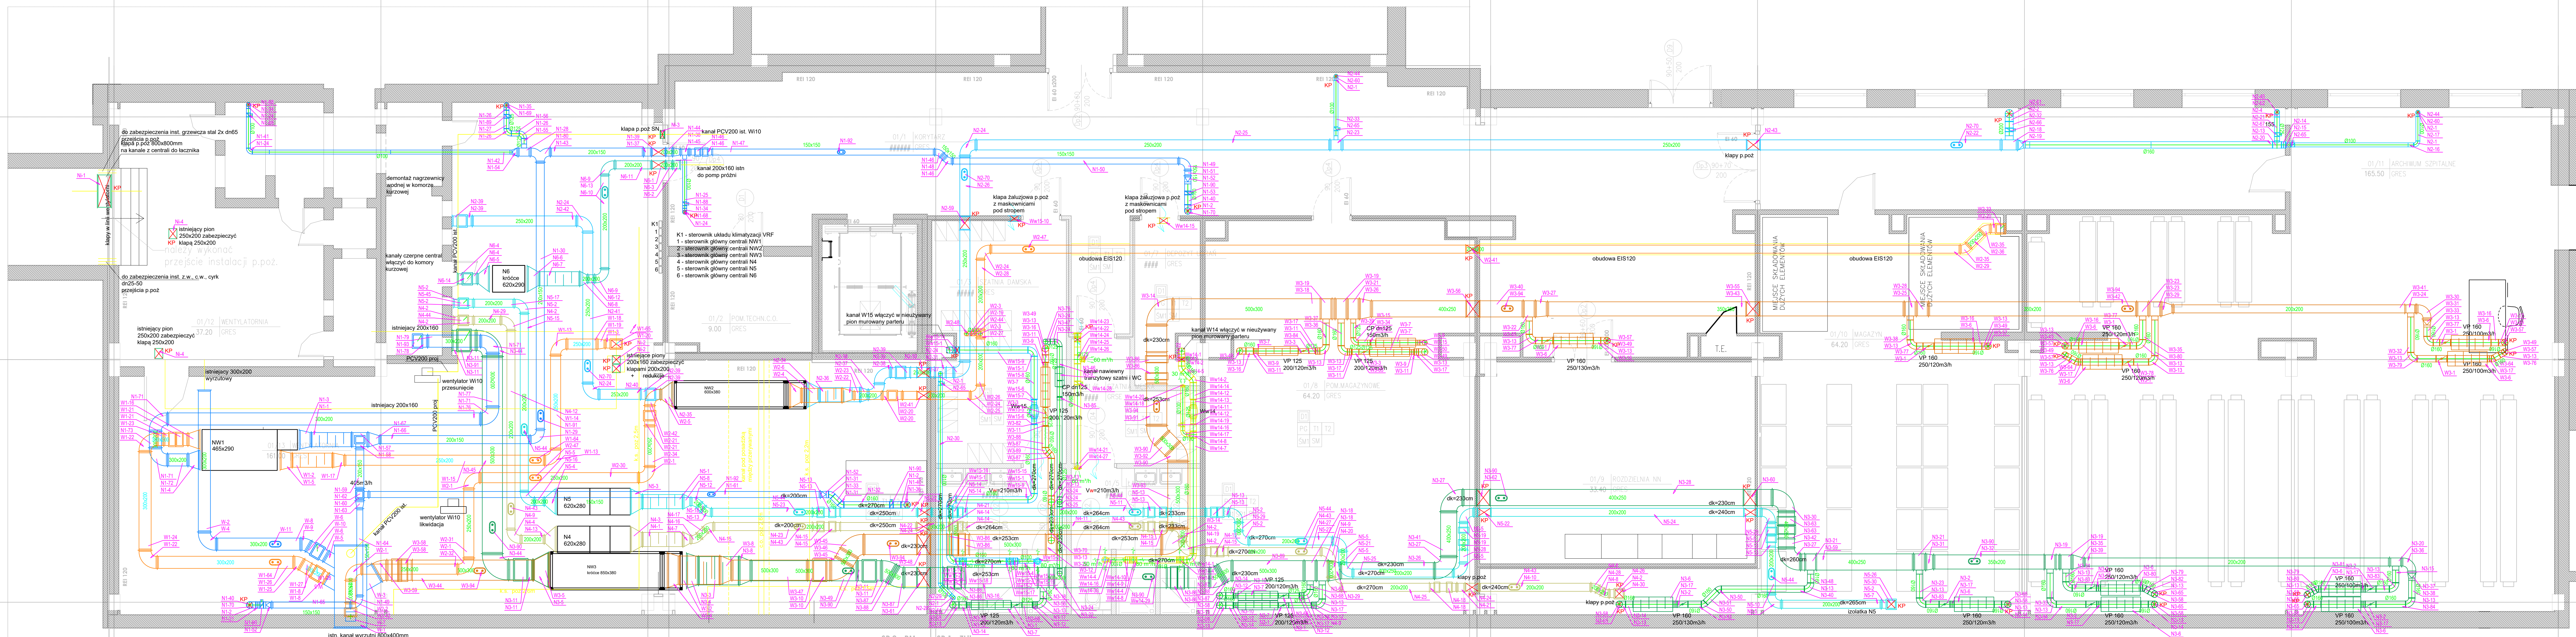

- centrala wentylacyjna NW1
podwieszana
V=940m³/h / Vw=850m³/h
dp=250Pa
wymennik przeciwprądowy
sprawność odzysku zima 80,36%
nagrzewalnia wodna Qgr=2,53kW
chłodnica freonowa Qch=6,61kW
D/S/W nie więcej niż 2350/1012/355
masa nie więcej niż 105kg
moc 0,5+0,5kW, zasilanie 400V
- centrala wentylacyjna N6
podwieszana
parametry nie gorsze niż:
V=400m³/h
dp=250Pa
wymennik przeciwprądowy
nagrzewalnia wodna Qgr=0,02kW
chłodnica freonowa Qch=2,44kW
D/S/W nie więcej niż 800/661/355
masa nie więcej niż 58kg
moc 0,5 zasilanie 400V
filtry G4
- centrala wentylacyjna N4
podwieszana
parametry nie gorsze niż:
V=400m³/h
dp=400Pa
wymennik przeciwprądowy
nagrzewalnia wodna Qgr=0,02kW
chłodnica freonowa Qch=2,44kW
D/S/W nie więcej niż 1800/661/355
masa nie więcej niż 116kg
moc 0,75 zasilanie 400V
filtry G4, F9
- centrala wentylacyjna N5
podwieszana
parametry nie gorsze niż:
V=500m³/h
dp=250Pa
wymennik przeciwprądowy
nagrzewalnia wodna Qgr=7,52kW
chłodnica freonowa Qch=2,28kW
D/S/W nie więcej niż 1800/661/355
masa nie więcej niż 116kg
moc 0,75 zasilanie 400V
filtry G4, F9
- centrala wentylacyjna NW2
parametry nie gorsze niż:
V=700m³/h / Vw=390m³/h
dp=350Pa
wymennik przeciwprądowy
sprawność odzysku zima 56,44%
nagrzewalnia wodna Qgr=2,53kW
chłodnica freonowa Qch=18,11kW
D/S/W nie więcej niż 3260/700/1070+120
masa nie więcej niż 270kg
moc 1,05+1,05kW, zasilanie 400V
- centrala wentylacyjna NW3
parametry nie gorsze niż:
V=2500m³/h / Vw=2500m³/h
dp=350Pa
wymennik przeciwprądowy
sprawność odzysku zima 85,44%
nagrzewalnia wodna Qgr=2,53kW
chłodnica freonowa Qch=18,11kW
D/S/W nie więcej niż 3260/700/1070+120
masa nie więcej niż 270kg
moc 1,05+1,05kW, zasilanie 400V

Ww14, Ww15
wentylator kanałowy wykonanie wyszyczone
V=210m³/h
dp=60Pa
zasilanie 230V
nie więcej niż 26dB(A)
regulator obrotów

legenda:
CP - regulator stałego wydajności dn/V aerodynamiczny (nie wymaga zasilania)
CPV - regulator stałego wydajności dn/V
VP - regulator zmiennej wydajności dn/Vmin/Vmax
NH13 / WH13 - nawiewnik/wyiewnik z filtrem H13
KZ - kanał zasłepić zapewniający szczelność szachtu EIS120
KP - kłapa przeciwpożarowa EIS120 z siłownikiem 24V sterowane z SSP
przewody okragle typu B2 ze szwem podłużnym z uszczelnianiem na połączeniach
kanały w kabinie szczelności B

MAŁGORZATA BARTŁOŃ PAWEŁCZUK
UL. RUCKIEGO 36
20-736 LUBLIN
REGON: 142224471
NIP: 722222491

SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
NIP: 722222491 Regon: 00650134

PROJEKT TECHNICZNY

SANITARNIA

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
Stacji Dział na portale bloku "C" Samodzielnego
publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu mogąca na celu utworzenie
Odziału Pediatry.

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8; obręb Miasto Zamość
Lst. nr 046401, 1.0001 AR 22.84/8

INWESTOR

MAŁGORZATA BARTŁOŃ PAWEŁCZUK

REGON: 142224471
NIP: 722222491

PROJEKTOWAŁ

MAŁGORZATA BARTŁOŃ PAWEŁCZUK

REGON: 142224471
NIP: 722222491

WYKONAŁ


REGON: 142224471
NIP: 722222491

DATA

styczeń 2023

SKALA / FORMAT

1:50 / S-9

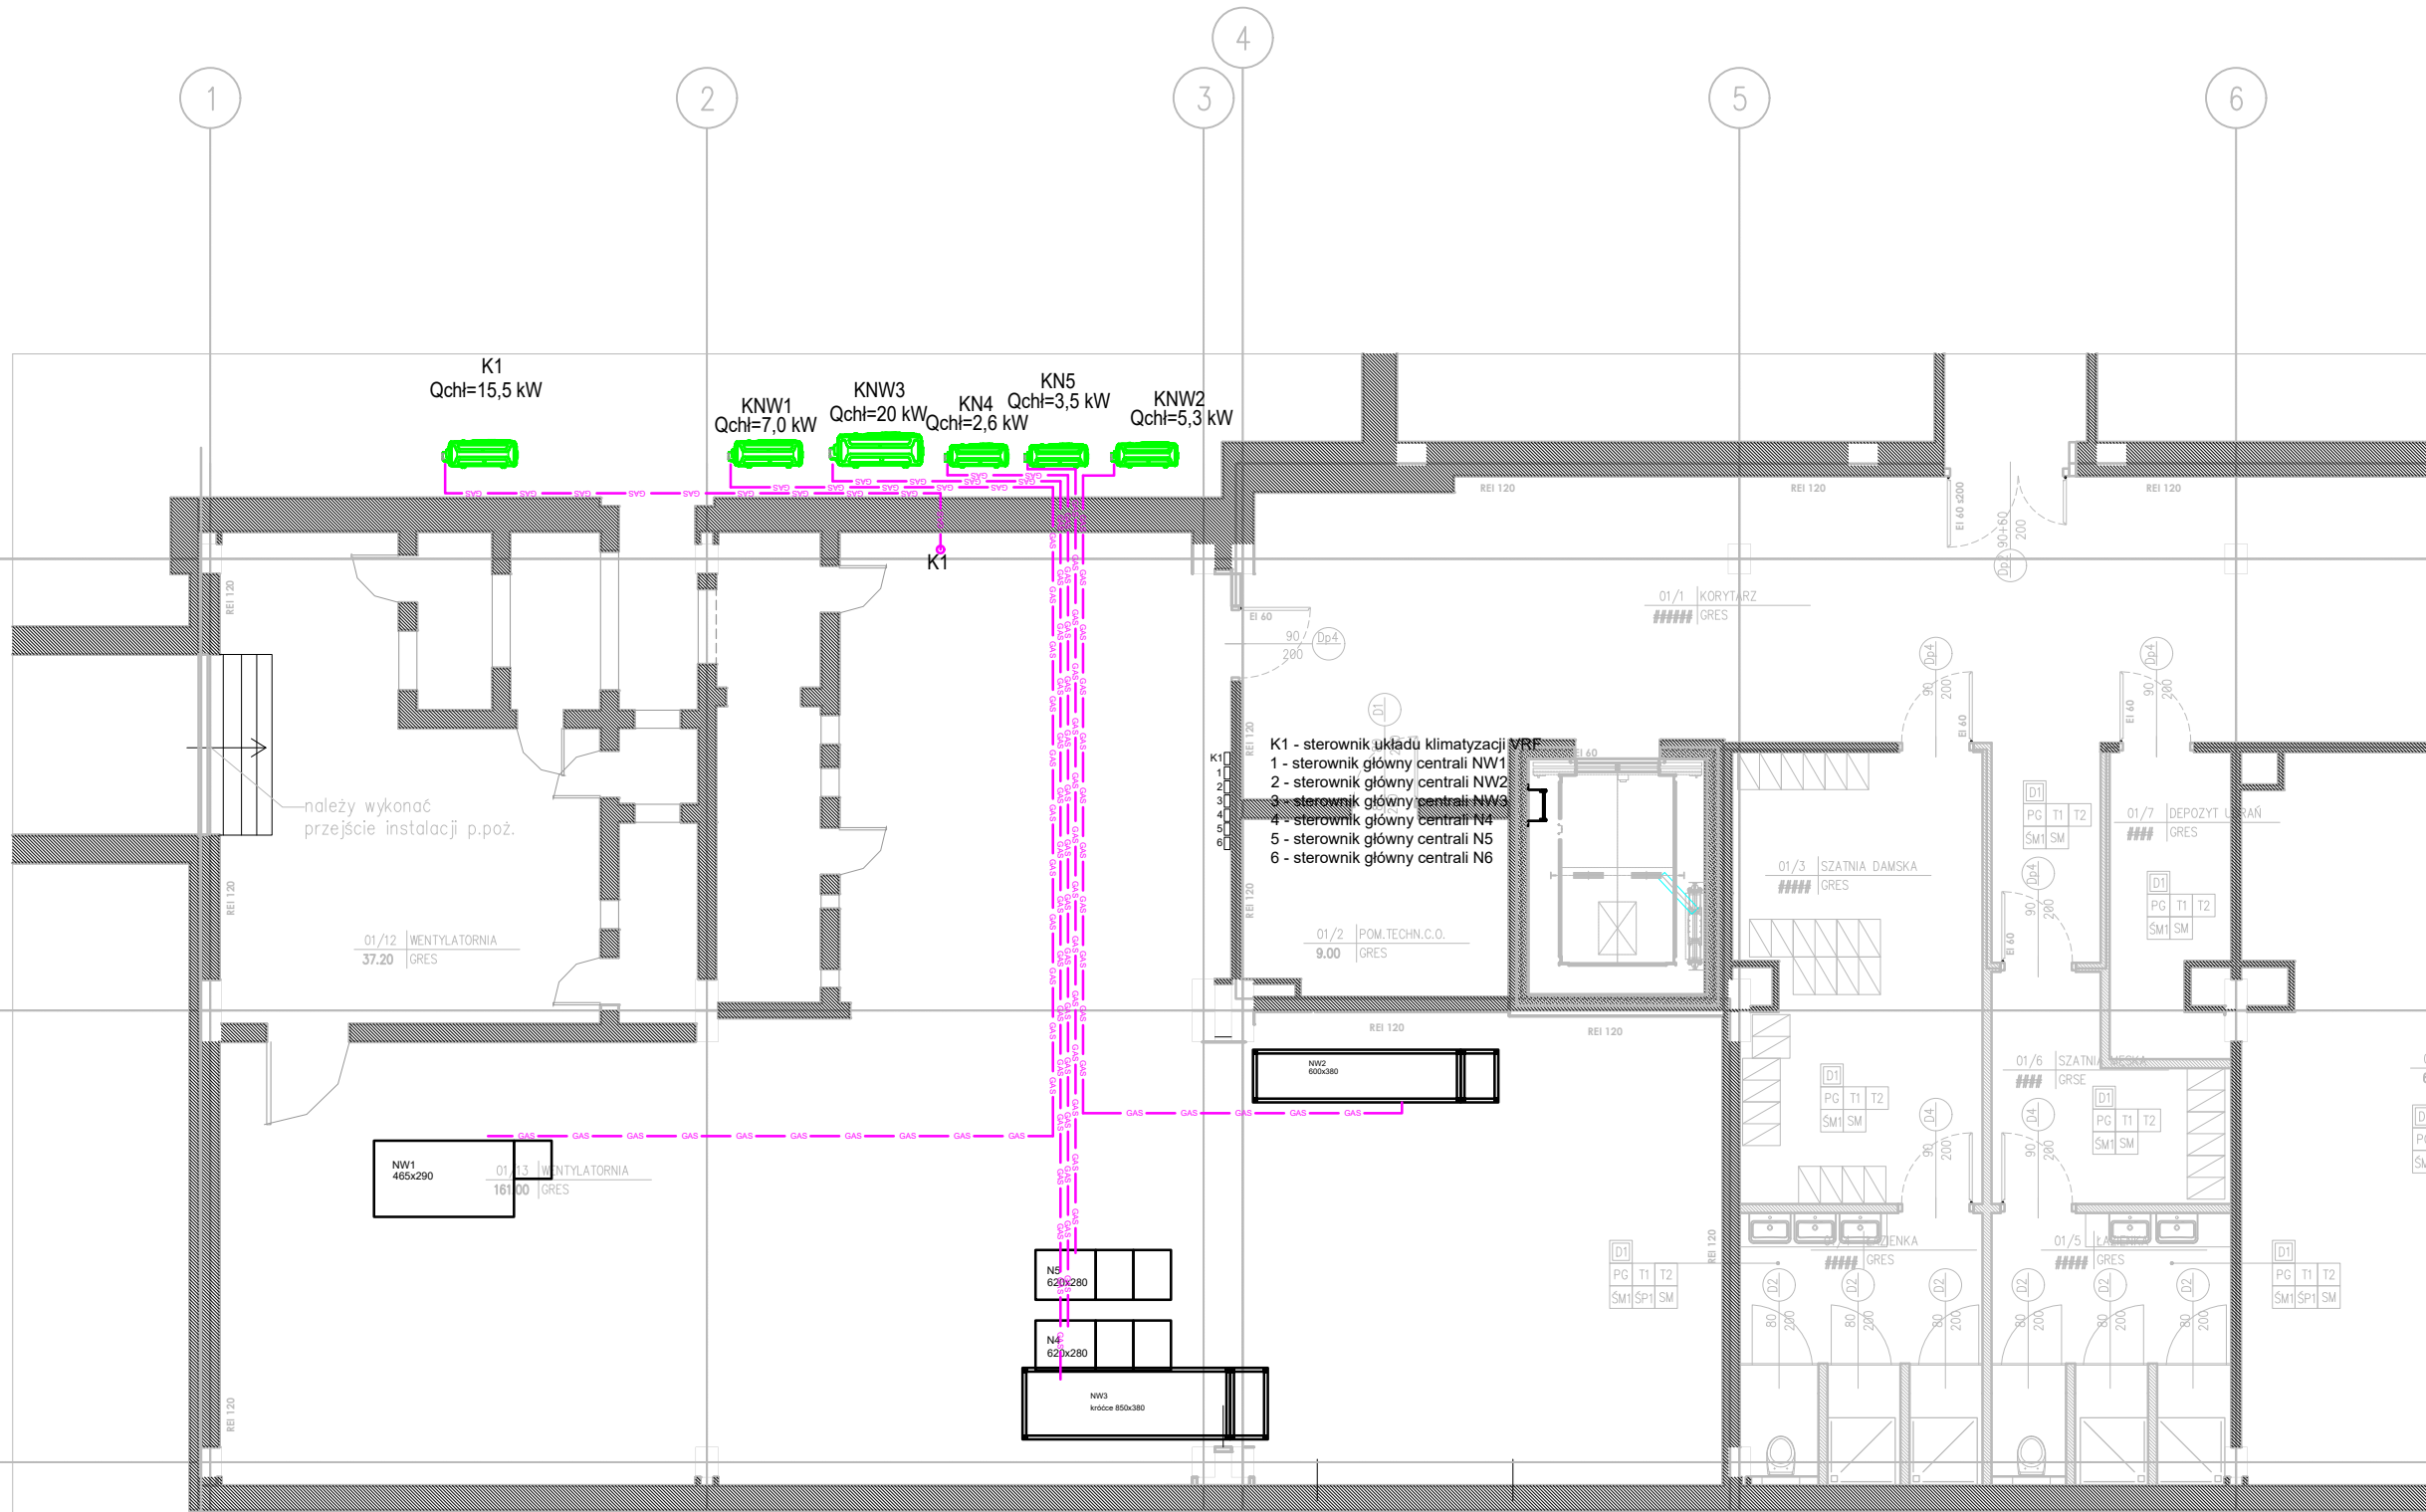

Typ: Jednostka zewnętrzna K1
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 15,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 15,5 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 2,40 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 2,13 kW
SEER: 6,4; SCOP: 4,0
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 43,9 kg
Wymiary: 890x342x673 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C


Typ: Jednostka zewnętrzna K2
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 5,3 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 5,6 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1,55 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 1,75 kW
SEER: 7,0; SCOP: 4,0
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 33,5 kg
Wymiary: 805x330x554 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

Typ: Jednostka zewnętrzna K4
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 2,9 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 0,66 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 0,67 kW
SEER: 8,5; SCOP: 4,2
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 26,2 kg
Wymiary: 765x303x555 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

Typ: Jednostka zewnętrzna K5
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 3,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 3,8 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 0,97 kW
SEER: 8,5; SCOP: 4,2
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 26,2 kg
Wymiary: 765x303x555 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

Typ: Agregat skraplający K3
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 20,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22,5 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 4,9 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 4,21 kW
SEER: 7,11; SCOP: 3,95
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Masa: 143 kg
Wymiary: 1120x528x1558 mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+55°C
Zakres temp. dla grz.: -25~+27°C

<div><div><div></div><div>BMP</div><div>PROJEKT</div></div><div>MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK UL. RUCKIEGO 36 20-736 LUBLIN NIP: 7123069151 REGON: 361232647</div></div>			
INWESTOR	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość NIP: 9222292491 Regon: 006050134		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	SANITARNA		
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie Oddziału Pediatrii.		
	Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość dz. nr 84/8 ; obręb Miasto Zamość id. dz. 066401_1.0001.AR_22.84/8		
SANITARNA	MGR INŻ. ŁUKASZ WITKOWICZ upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012		
SPRAWDZAJĄCY (SANITARNEJ)	MGR INŻ. KAROLINA PAWEŁCZUK upr.bud. LUB/0106/PWOS/2021		
TYTUŁ	RZUT PIWNIC instalacja klimatyzacji		
	styczeń 2023	1:100	S-11
	DATA	SKALA / FORMAT	NR RYS

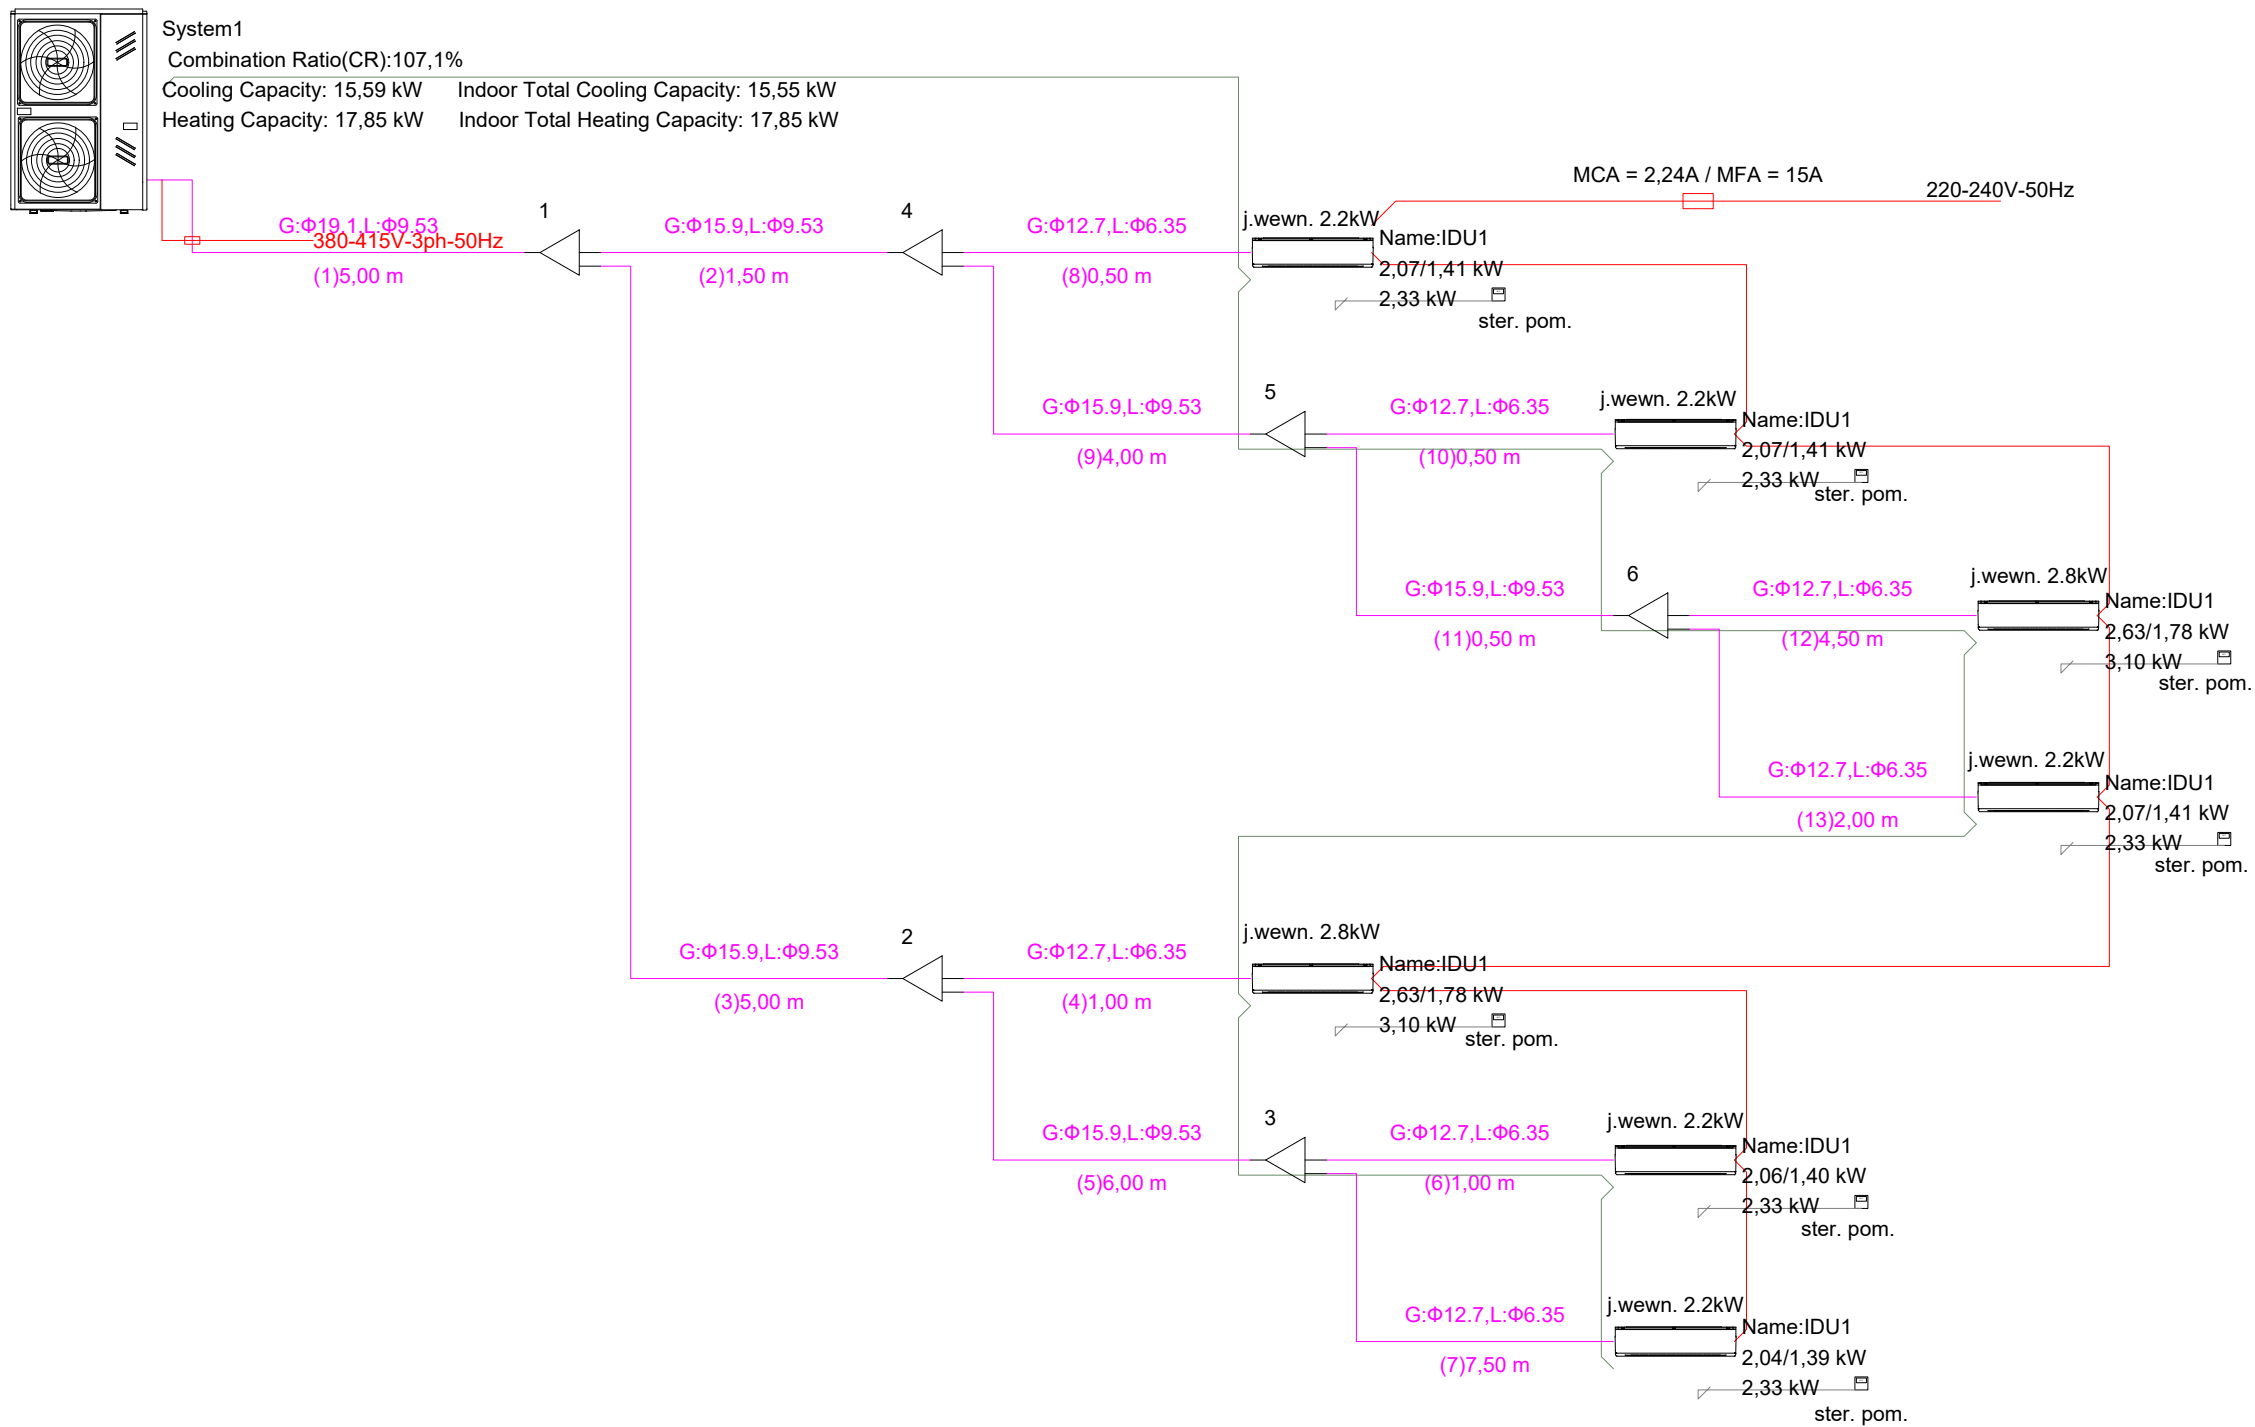

<div><div><div></div><div>BMP</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>MGR INŻ. ARCH.</div><div>BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK</div><div>UL. RUCKIEGO 36</div><div>20-736 LUBLIN</div><div>NIP: 7123069151 REGON: 361232647</div></div></div>			
INWESTOR	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość NIP: 9222292491 Regon: 006050134		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	SANITARNA		
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie Oddziału Pediatrii.		
	Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość dz. nr 84/8 ; obręb Miasto Zamość id. dz. 066401_1.0001.AR 22.84/8		
SANITARNA	MGR INŻ. ŁUKASZ WITKOWICZ upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012		
SPRAWDZAJĄCY SANITARNEJ	MGR INŻ. KAROLINA PAWEŁCZUK upr.bud. LUB/0106/PWBS/2021		
TYTUŁ		Schemat instalacja klimatyzacji VRF	
		styczeń 2023	S-13
		DATA	SKALA / FORMAT NR RYS