


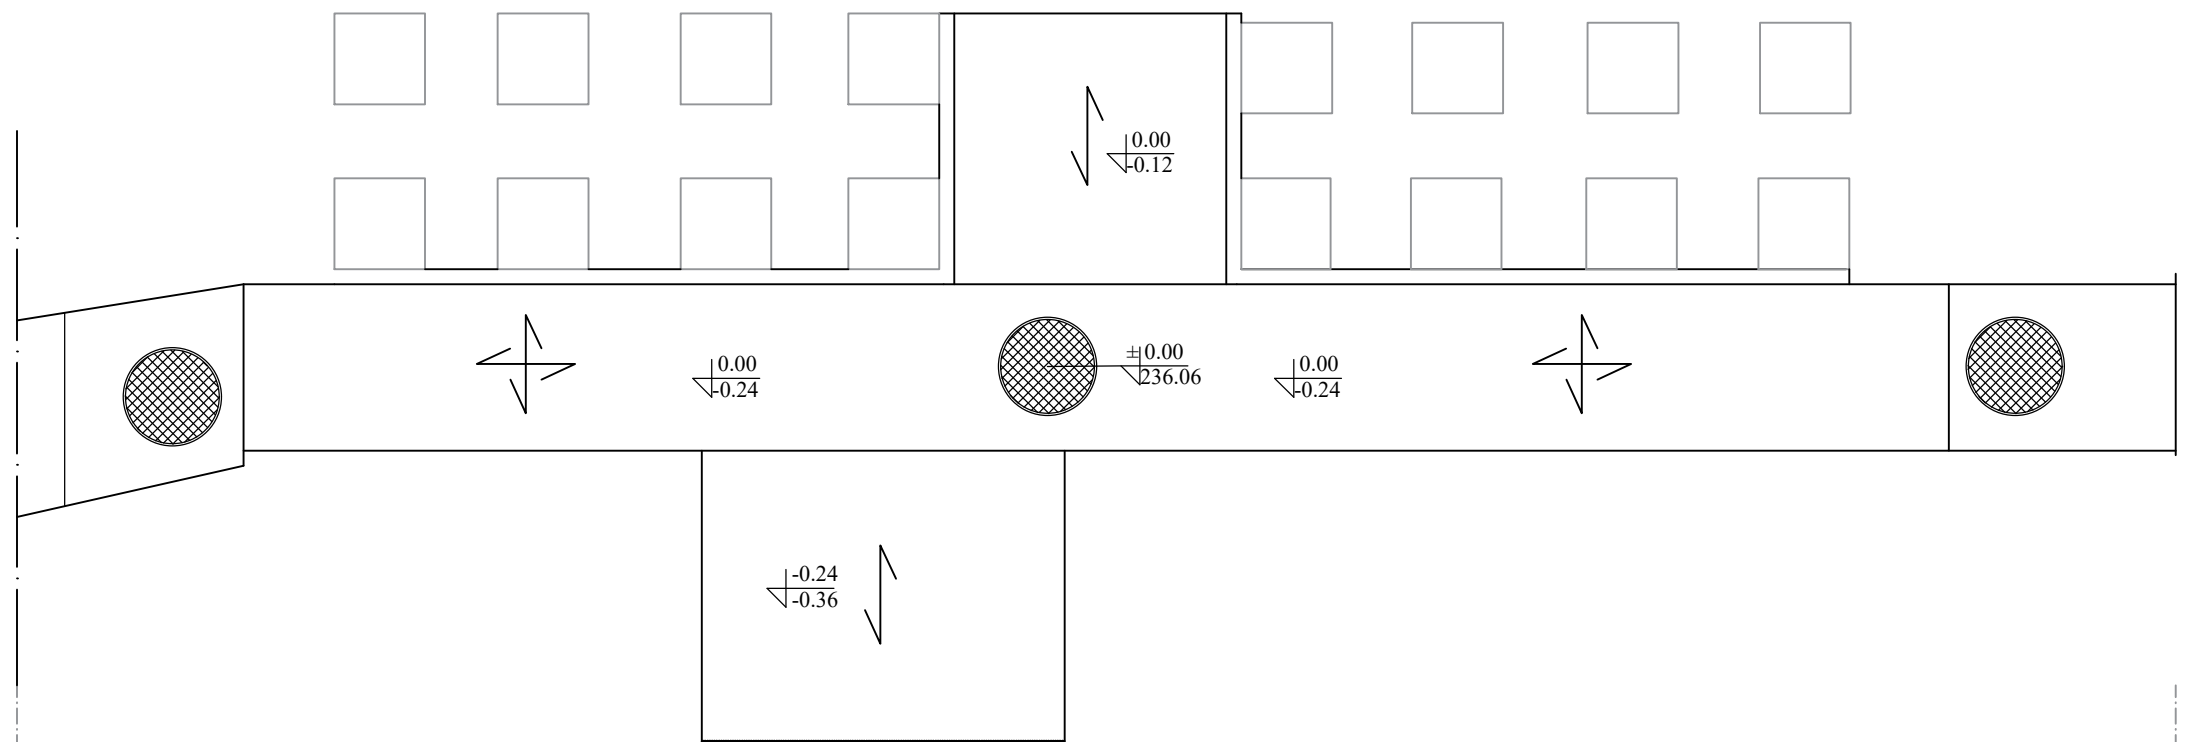


Diagram of a 4-bit ripple-carry adder. The carry-in is 0. The carry outputs are 1, 1, and 0. The sum outputs are 1, 0, 1, and 1.



Nazwa i adres Właściciela: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleja Jana Pawła II, 22-400 Zamość				Numer rysunku: 3	
Tytuł rysunku: RZUT PŁYTY ŻELBETOWEJ				Skala: 1 : 50	
Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
Sprawdzający	inż. Ryszard Władysław	UANB-II-7342/67/92	budowlana		
Opracowujący	inż. Staroń Damian		budowlana		